


Tabella 1

	Punti di prelievo in media tensione [eurocent/kVAh]	Punti di prelievo in bassa tensione [eurocent/kVAh]
Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva nei periodi di alto carico	<i>Reatt_1MT</i>	<i>Reatt_1BT</i>
Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva nei periodi di alto carico	<i>Reatt_2MT</i>	<i>Reatt_2BT</i>
Energia reattiva nei periodi di basso carico	0	0

Dalla tabella si nota che al cliente finale con un fattore di potenza attualmente a norma con un $\cos\phi = 0,9$, dal 1 gennaio 2016 verrà richiesto il pagamento di una tariffa specifica, a meno che non porti il $\cos\phi$ a 0,95.

Tabella 2

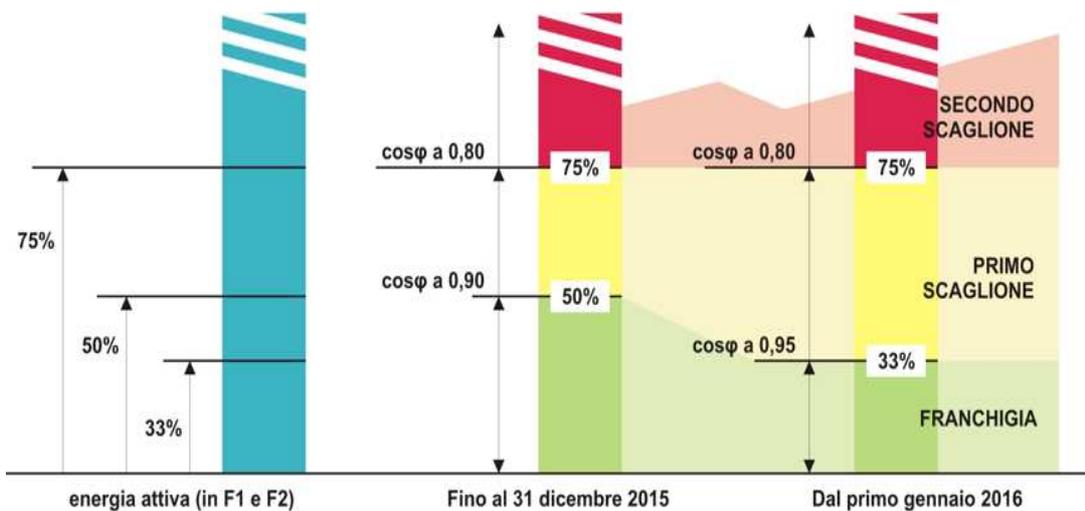

I relativi corrispettivi per prelievi di energia reattiva non saranno più fissi, ma saranno aggiornati annualmente, in occasione dell'aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.